


MIDLERTIDIGE OVERNATNINGER

Sikkerhedsbestemmelser for
midlertidige overnatninger.

Midtjysk Brand & Redning



1. udgave



Indholdsfortegnelse	Side
Forord	3
Ansøgning	3
Flugtveje / redningsåbninger	3
Håndildslukkere	4
Flugtvejs og panikbelysning	4
Skiltning	4
Røgalarm	4
Belægningsplan	5
Vågen vagt	5
Eksempel på belægningsplan	6



Forord

Bygninger, som ikke er indrettet til hotel m.v., kan anvendes til midlertidig overnatning i indtil 5 døgn, efter tilladelse fra Beredskabet i hvert enkelt tilfælde, når bestemmelserne i kapitel 1 – 10 i ”Driftsmæssige forskrifter” og disse sikkerhedsbestemmelser overholdes.

Ansøgning

Ansøgning om midlertidig overnatning skal fremsendes **senest 5 arbejdsdage** før overnatningen skal finde sted.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om sted, tidspunkt og personantal (fordelt på voksne og børn)

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk til mjbr@mjbr.dk

Flugtveje / redningsåbninger

Fra lokaler uden flugtvejsdør direkte til det fri og til højst 50 personer skal der være mindst 1 udgangsdør, hvorfra der er flugtveje i 2 af hinanden uafhængige retninger til terræn i det fri.

Sådanne lokaler uden flugtvejsdør til det fri skal være forsynet med godkendte redningsåbninger og der skal være mindst 1 godkendt redningsåbning for hver påbegyndt 10 personer/sovepladser i lokalet.

Underkant af redningsåbninger i sådanne lokaler, må ikke være mere end 2 m over terræn.

Fra adgangsdøre til lokaler på **mindre** end 75 m², skal der være flugtveje i to modstående retninger, med en afstand af højst 25 m til nærmeste udgang (dør til terræn i det fri eller til trapperum).

Fra lokaler, der er **større** end 75 m², skal der være mindst to af hinanden uafhængige udgange, med flugtveje helt til terræn i det fri. Udgangene skal være placeret i eller umiddelbart ved lokalets modstående ender.



Håndildslukkere

I overnatningslokaler med tilhørende flugtveje, skal der anbringes håndsprøjtet batterier eller trykvandslukkere efter brandmyndighedens nærmere bestemmelse, medmindre der er installeret slangevinder.

Flugtvejs og panikbelysning

Hvis der er monteret flugtvejs- og panikbelysning i lokalerne og i flugtvejene derfra, skal de være funktionsdygtige.

Skiltning

Der skal i lokalerne opsættes 21 x 30 cm godkendte og tydelige skilte med forbud mod tobaksrygning.

Skiltene skal være i overensstemmelse med Arbejdsministeriets bestemmelser for sikkerhedsskiltning.

Røgalarm

Der skal i hvert soverum opsættes en godkendt røgalarm. Røgalarmene skal placeres så højt i lokalet, som muligt.

Inden overnatning påbegyndes, skal den driftsansvarlige person ved afprøvning af røgalarmene sikre, at de er funktionsdygtige.

Brugerne skal informeres om røgalarmens placering og betydning.



Belægningsplan

Ved overnatninger i lokaler, der er **større** end 75 m², skal der udarbejdes en belægningsplan.

Belægningsplanen skal udarbejdes efter Midtjysk Brand & Rednings Retsningslinjer for udarbejdelse af flugtvejs- og pladsfordelingsplaner.

Overnatningen skal ske i overensstemmelse med den af Beredskabet godkendte belægningsplan, så det sikres, at friarealer til flugtveje og redningsåbninger, ikke afspærres af sovepladser, inventar, bagage m.v.

Den godkendte belægningsplan skal ophænges i lokalet.

Vågen vagt


I bygninger, der indrettes med soveplads til flere end 150 personer, skal der være fast vågen vagt, som skal foretage runderinger mindst 3 gange hver nat mellem kl. 24.00 og 06.00 med et interval af højst 2 timer.

Hvis låneren ikke på forsvarlig vis er i stand til at sikre en fast vågen vagts funktion, kan brandvæsenet overtage forpligtigelsen. Rekvirering af en sådan vagt skal fremsendes senest 3 døgn før vaggens påbegyndelse.

Udgift til brandvaggten betales af rekvirenten.

Eksempel på belægningsplan

FLUGTVEJS- OG PLADSFORDELINGSPLAN
HAL 5 & 6 - VIBORG STADIONCENTER

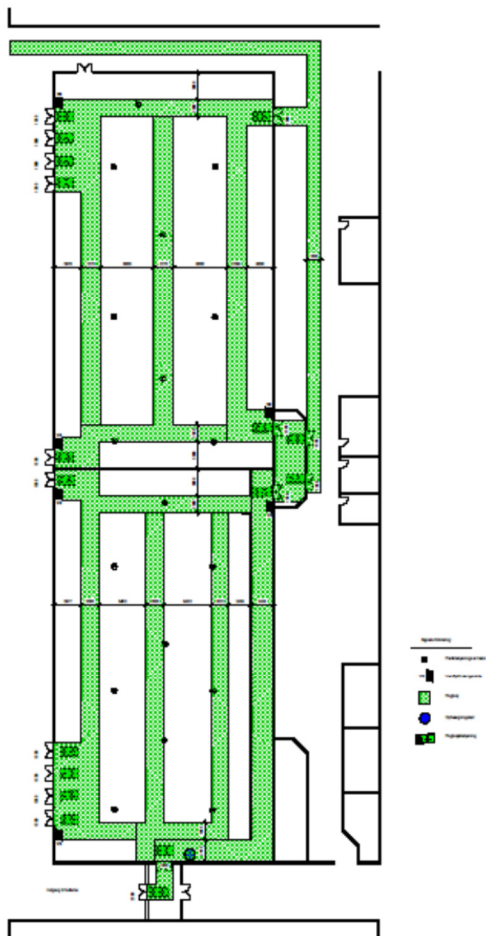

MÅL: 1:125

MAKSIMAL PERSONBELASTNING
600 PERSONER

VIBORG KOMMUNE BEREDSKABSDELINGEN

SKEMATISK VIBORG 02.01.2010

Træk af plan 02.01.2010



Udarbejdet af
Midtjysk Brand & Redning