

FORSAMLINGSTELTE TIL FLERE END 150 PERSONER

Generelle vilkår for benyttelse af forsamlingsstelte til flere end 150 personer

Midtjysk Brand & Redning



1. udgave



Indholdsfortegnelse	Side
Forord	3
Ansøgning	3
Håndildslukkere	4
Flugtvejs og panikbelysning	4
Udgange	4
Beliggenhed	4
Flugtvejs og pladsfordelingsplan	5
Teltdug	5
Driftsjournal	5
Eksempel på pladsfordelingsplan	6



Forord

Indretning af forsamlingstelte der anvendes til flere end 150 personer, må kun opstilles med Beredskabets tilladelse. Forsamlingsteltene skal opstilles og benyttes efter disse generelle vilkår, og skal overholde bestemmelserne i ”Driftsmæssige forskrifter for forsamlingstelte, salgsområder og campingområder, der ikke er omfattet af campingreglementet”.

Ansøgning

Ansøgning om forsamlingstelte skal indsendes til godkendelse, **senest 30 dage** før arrangementet skal gennemføres.

Ansøgningen skal indeholde oplysninger om den der er ansvarlig for arrangementet:

- navn
- bopælsadresse
- mailadresse
- telefonnummer

Ansøgning om tilladelse skal være bilagt:

- brand og evakueringsinstruks
- driftsjournal
- tegningsmateriale og beskrivelse
- dokumentation for teltdugens brandmæssige egenskaber
- flugtvej- og pladsfordelingsplan

Ansøgningen skal fremsendes elektronisk til mjbr@mjbr.dk



Håndildslukkere

I teltet skal der være anbragt håndsprøjtebatterier i et sådant omfang, at der fra et vilkårligt punkt højst er 25 m. til nærmeste håndsprøjtebatteri.

Placeringen skal fortrinsvis finde sted ved udgangene.

Flugtvejs og panikbelysning

Ved alle udgange fra teltet skal opsættes nødstrømsforsynet flugtvejsbelysning. Der skal være mindst 2 udgange placeret i teltets modstående ender.

I teltet skal der etableres nødstrømsforsynet panikbelysning, som giver tilstrækkelig lys (mindst 1 lux) på gangarealerne i teltet.

Udgange

Udgangene fra teltet skal have en fri højde på mindst 2 m. og en fri bredde på mindst 1 m. – dog mindst 1 cm. flugtvejsbredde pr. person.

Evt. teltpæle og barduner, der er anbragt umiddelbart ved teltets udvendige udgange skal tydeligt afmærkes.

Ved teltets udvendige flugtveje må der ikke findes parkerede biler, knallerter, cykler, oplag, beplantning eller lignende som kan hindre evakuering.

Beliggenhed

Teltet skal være placeret i en afstand af mindst 10 m. fra omliggende bebyggelse, oplag m.v.

Evt. let antændelig vegetation skal fjernes i en afstand af mindst 10 m. fra teltet.



Flugtvejs og pladsfordelingsplan

Den af Beredskabet godkendte flugtvejs- og pladsfordelingsplan og brand og evakueringsinstruks, skal være ophængt på et for publikum let tilgængeligt og synligt sted ved teltets hovedindgang.

På de udlagte flugtvejsarealer må der ikke placeres inventar eller genstande af nogen art.

Teltdug

Dokumentation på teltdugens egenskaber kan bestå af en godkendelse fra Erhvervs og Byggestyrelsen, af en prøvningsattest fra et anerkendt prøvningsinstitut eller af en godkendelse fra en ansvarlig myndighed i andre EU og EFTA lande.


Driftsjournal

Den ansvarlige arrangør eller en af denne udpeget ansvarlig person skal før enhver brug af forsamlingsstellet sørge for at der føres driftsjournal.

Driftsjournalen kan hentes i elektronisk udgave på www.mjbr.dk, under selvbetjening.

Eksempel på pladsfordelingsplan

Overordnet plan

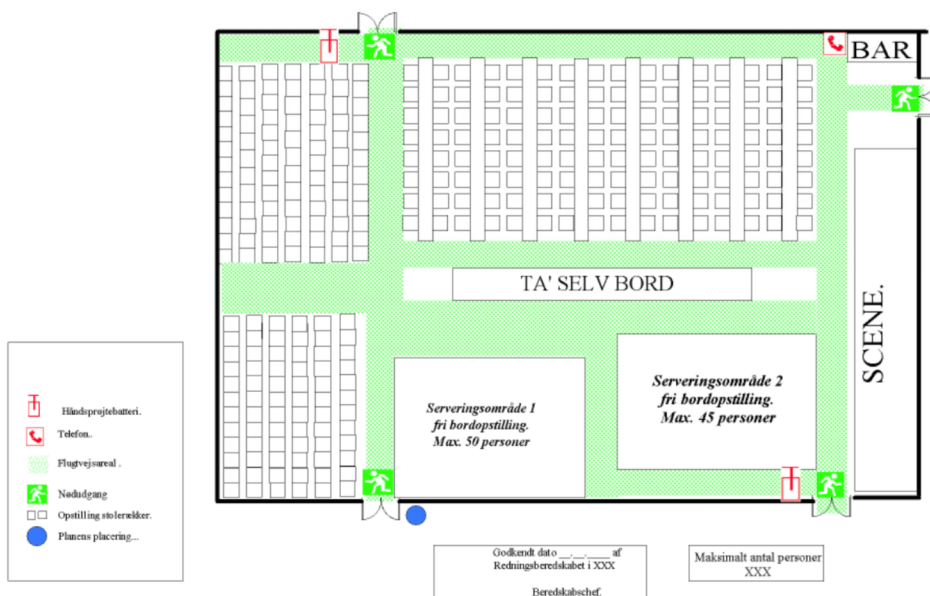



Udarbejdet af
Midtjysk Brand & Redning